

## 1 聖蹟桜ヶ丘駅あたり

多摩市の副都心・聖蹟桜ヶ丘は、せいせきSC(ショッピングセンター)を中心とした、商業アミューズメントゾーンとして、多摩センターとは異なった多摩市の顔をつくっています。平成11(1999)年秋、オーパOPA(再開発事業)がオープンし、更に賑わいを高めており、特に駅周辺の雑居ビルに集まる多彩な飲食店が、若い人を集めているようです。



## (6)-1 OPA（オーパ）聖蹟桜ヶ丘 関戸 4-72 TEL 042-356-3131

聖蹟桜ヶ丘の市街地再開発事業として、平成 11( 1999 )年秋にオープンしたショッピングセンター。OPA の他、地元権利者の個店も入り、旧西友跡の密集した店舗街が一新されました。

地下 2 階が 350 台収容の駐車場ですが、全部機械式ですので乗降に時間がかかります。障がい者用には平面駐車スペースが 2 ～ 3 台分用意されていますが、案内サインが十分ではありませんので係員におたずね下さい。

- ・ OPA 中の障がい者優先トイレは、地下 1・2・3・4・6 階のいずれも南側にあります。2 階は入りにくく、4・6 階は入りやすいようです。
- ・ エレベーターは 3 基のうち、左手の 1 基が障がい者対応となっています。
- ・ 階段の手すりなどユニバーサルデザインになっていない所が多いようです。

営業時間 10:00 ～ 21:00



OPA・VITAの正面

## OPA 1階 ファッションバラエティ


## フロア案内

## 入口の状況

A	外 フラット	自動ドア
	内 フラット	自動ドア
B	フラット	自動ドア
C	フラット	開戸

## エレベーターの状況

3基のうち障がい者対応は左端の1基のみ。

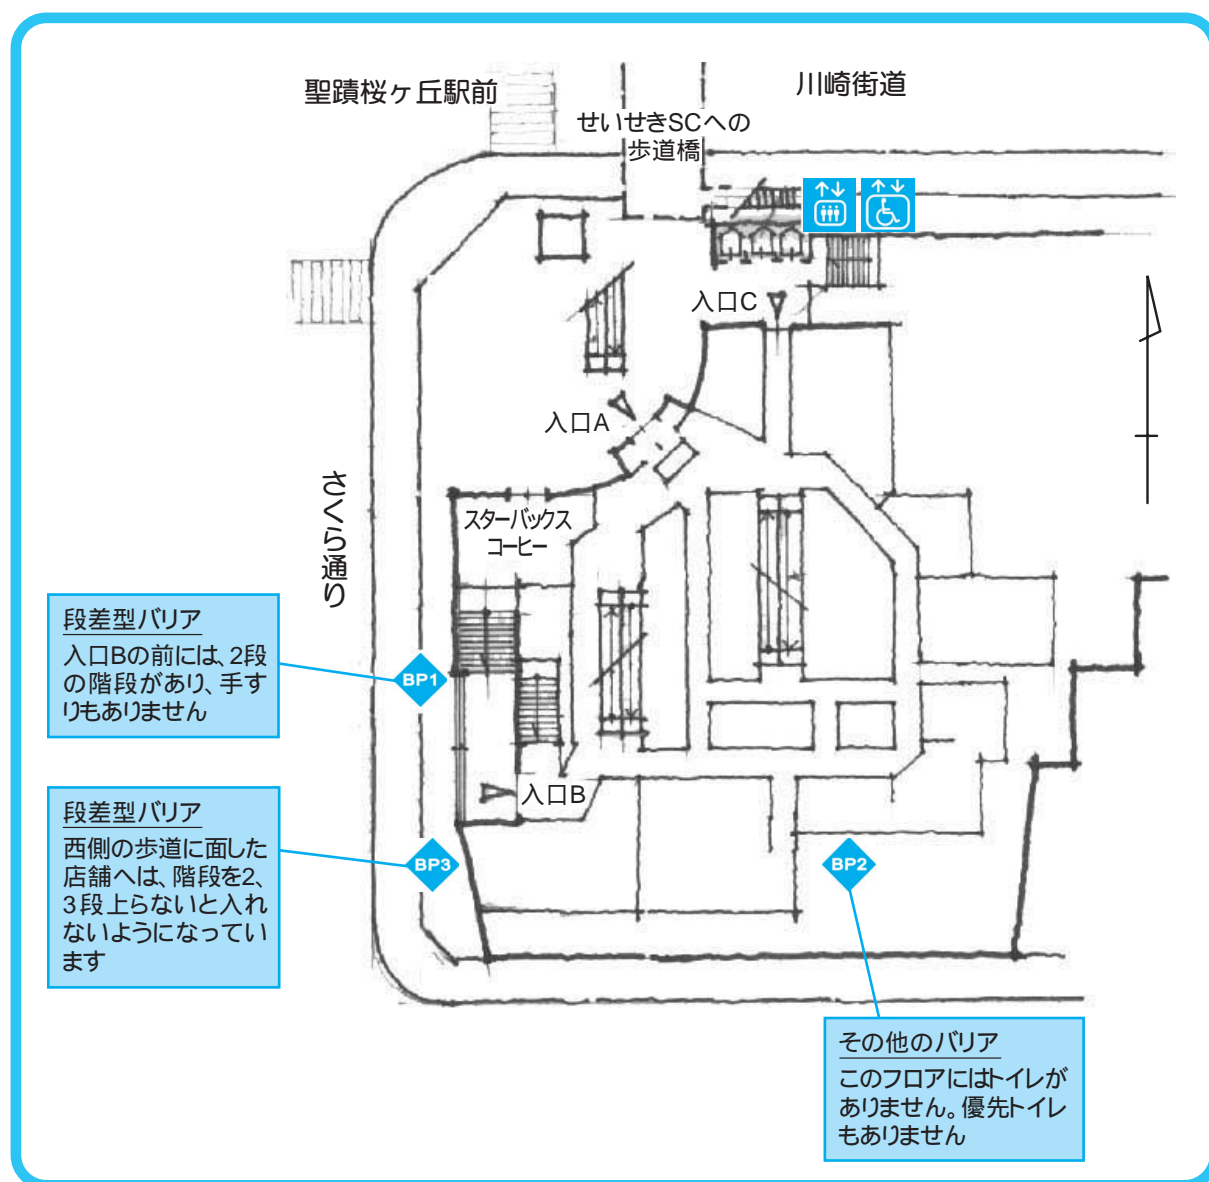


OPA 2階 ヤングミセスファッション&トータルファッション

入 口		
A	外 フラット	自動ドア
	内 フラット	自動ドア
B	外 フラット	自動ドア
	内 フラット	自動ドア
C	フラット	自動ドア

各フロアの案内

3 階	レディースファッション
4	メンズ&サウンド
5	カルチャー&サービス
6	アミューズ&バラエティ

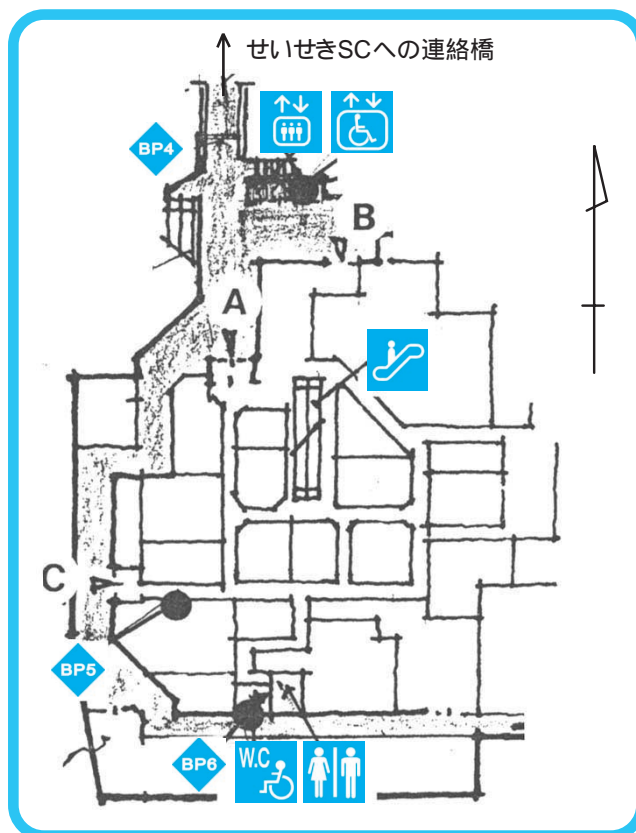

OPA 1階 バリアポイント

- BP1** 段差型バリア OPAの入口Bに至る階段ですが、階段に手摺もありませんので、車いすの方は入口Aよりお入り下さい。
- BP2** その他のバリア このフロアには、障がい者優先トイレはありません。
- BP3** 段差型バリア 北側の銀行にはスロープが付いていますが、OPA西側の歩道に面した個店（暮会所・丘の上薬局）へは階段を2,3段上らなければ入れません。



BP1



BP3



## OPA 2階 バリアポイント

BP4

その他のバリア せいせき SC との間の横断デッキは、タイコ橋で全体に勾配がついています。目地のところに、ステンレスのカバーがあり、雨の日など、滑りやすいので注意が必要です。



BP4

BP5

空間型バリア 一般的に、OPA 店内の通路スペースの巾は狭く、商品が通路部分まで出ていると、車いすの通行の障害となります。


BP6

空間型バリア 障がい者用トイレ(地下1・2・3・4・6階にあります)の内部空間は2,500 × 2,000mmで機器が付いているため狭く、車いす(電動、シャシの長いもの)は回転が不自由です。



BP6

## OPA 周辺の歩道でのバリアポイント

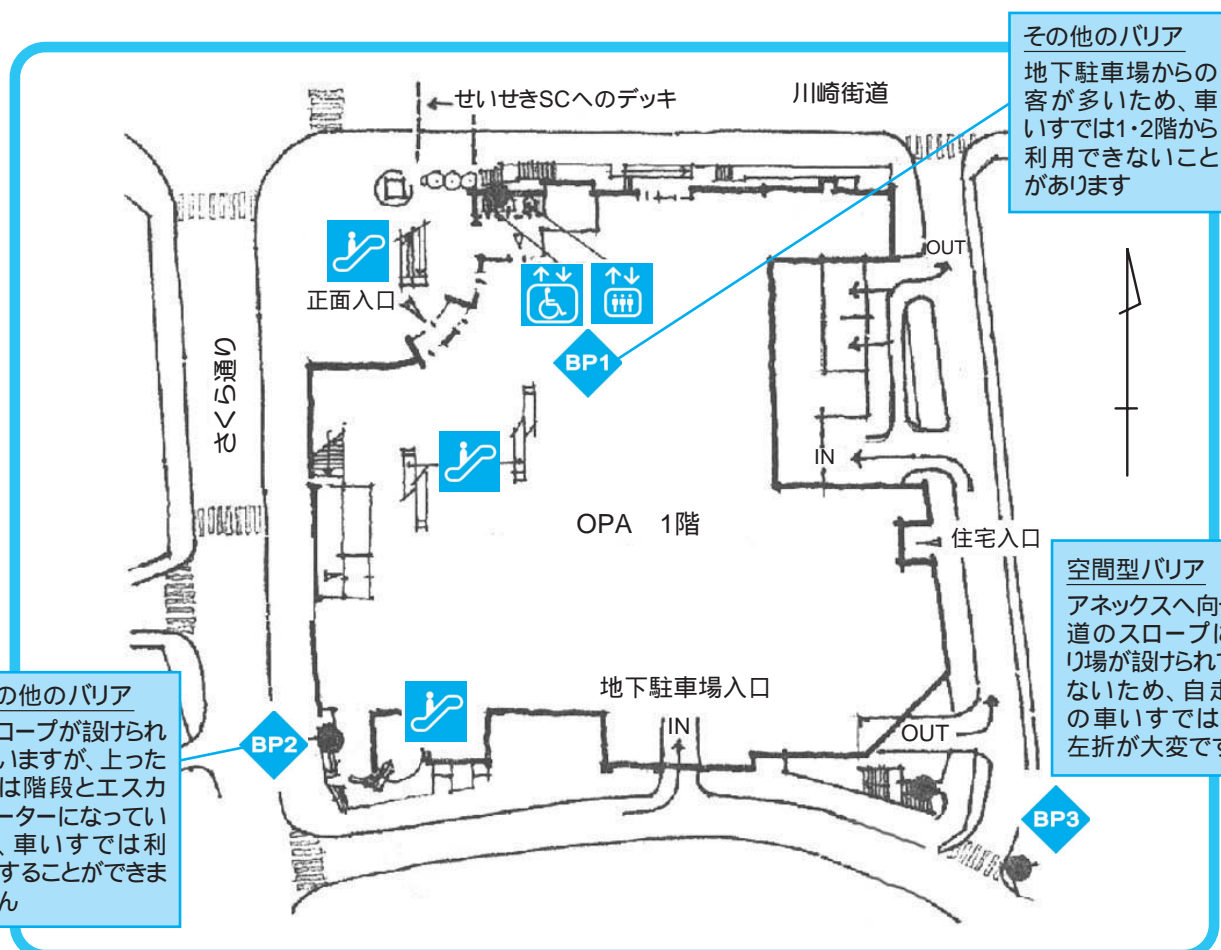

BP1

その他のバリア 駐車場(地下1階)からの乗客が多く、また、コンピュータ - 操作がないため、1・2階で乗れないことがあります。特に車いすでは、よほど空いてないと乗るのが困難です。

→ 障がい者対応のエレベーターには車いすの優先乗車についての案内がほしい。

BP2


その他のバリア OPA 南西の角に、意味不明のスロープがあります。車いすで上がっていくと階段とエスカレーターが2階に通じていますが、車いすではエスカレーターは使えません。

BP3

空間型バリア アネックスへ向う歩道を横断するスロープの先に踊り場スペースが設けられていないため(歩道幅1mのみ) 傾斜部分で右左折しなければならず、自走式の車いすでは苦勞します。



BP3

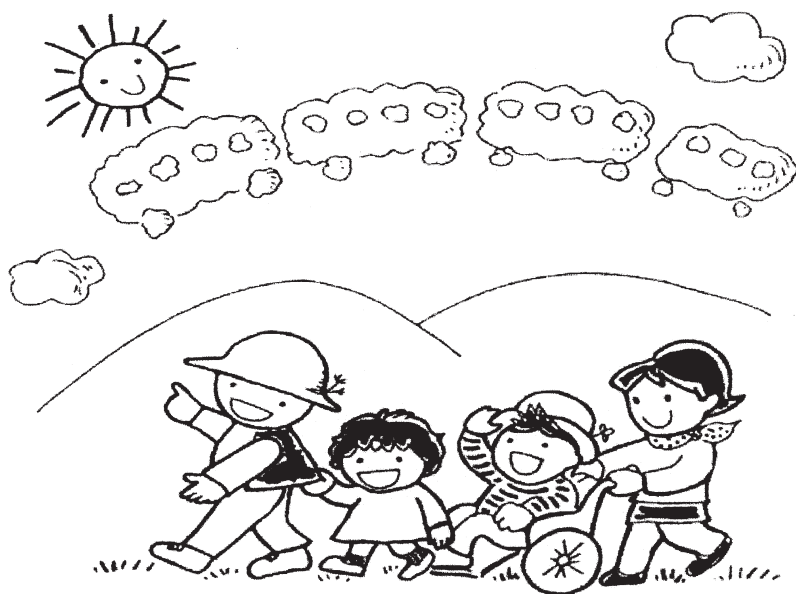

## (6)-2 ヴィータ・コミュニネ

関戸4 - 72

TEL 公 民 館 374-9711


女性センター 355-2110

市役所出張所 376-8121

聖蹟桜ヶ丘の市街地再開発事業により、平成 11( 1999 )年 10 月に完成したビルの 7・8 階に、多摩市の関戸公民館・女性センター、そして市役所出張所がオープンしました。関戸公民館は多目的ホール( 250 席・移動式 )を中心に市民ロビー( 吹き抜けのアトリウム ) パソコンが並ぶ情報ライブラリーや学習室・和室・ギャラリー、それに本格的な茶室もあります。

TAMA女性センターには、女性問題の解決、男女平等の推進の拠点として、ワークショップルームや相談室があります。

市役所の出張所の窓口は、土・日も 8 : 30 ~ 17 : 00 まで開いています。

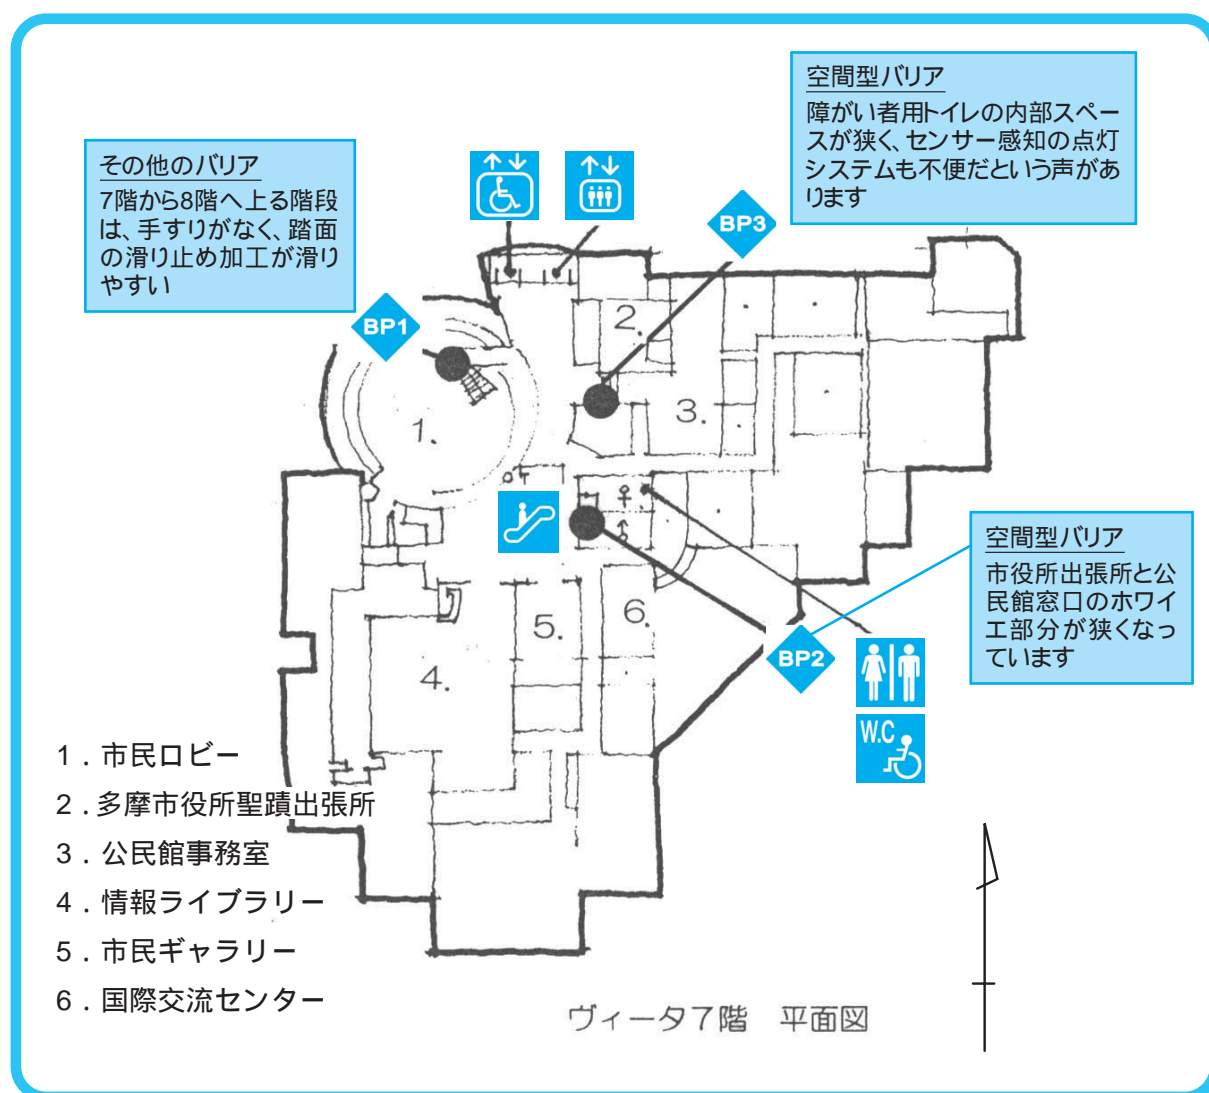

## ヴィータ7階のバリアポイント

- ◆BP1 その他のバリア 7階から8階への移動は、エレベーターか折れ曲り階段で上がって下さい。折れ曲り階段は手すりがなく、踏面のスベリ止めがステンレスのため、滑りやすく危険です。高齢者や車いすの人のため、スロープ設置の工夫はできないものでしょうか。
- ◆BP2 その他のバリア 障がい者用トイレについては、内部スペースが狭く、点灯やドアの開閉のシステム(センサー感知)も不便との声があります。
- ◆BP3 空間型バリア 市役所出張所カウンターと公民館窓口のホワイエ部分が狭くなっているほか、市民の利用する印刷室も狭いとの声もあります。

## ヴィータ8階のバリアポイント

- ◆BP1 その他のバリア 和室・茶室は車いすの利用者は使えません。また、ここまでの通路部分の幅も狭く感じます。
- ◆BP2 その他のバリア 多目的ホールの観覧席は階段状になっていますが、手すりがないため、高齢者には不便です。





## (7) 健康センター

関戸 4-19-5 TEL 376-9111 FAX 371-1235

多摩市民の健康管理全般を受け持つセンターは、健康診断、人間ドックから、胃・肺・乳・子宮などのガン検査までやっており、その他、母子健康・予防接種・機能訓練や各種の講座、教室のほか、市民のための各種相談窓口も開設しています。


また、平成 14(2002)年からは障がい者支援センターも開設されることになりました。

1 階案内図

## 空間型バリア

スロープが設置されているが、上った踊り場が狭いため、切り替えが不便です

BP1

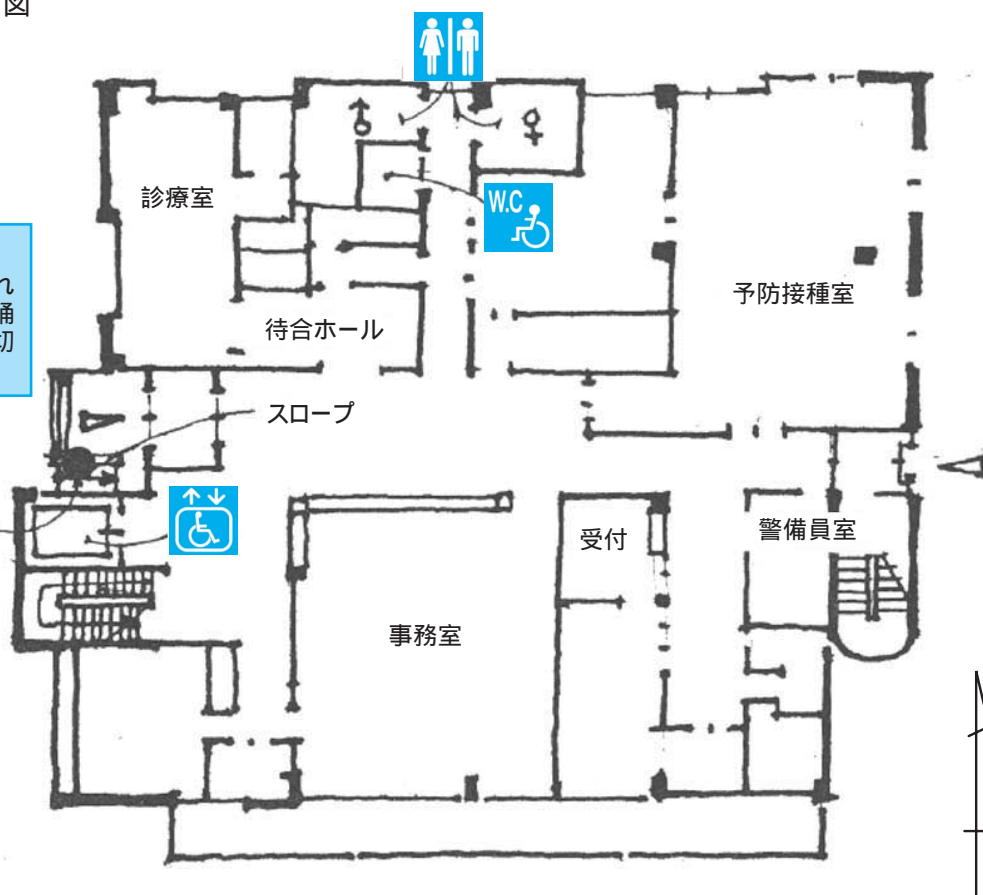

BP1

空間型バリア 西入口の階段部分に併設されたスロープ(長さ=2.8m、巾1.2m)は勾配約8%ですが、上がった踊り場スペースの奥行きが1.0m程しかなく、すぐ左へ転回しなければならないため切り替え操作が不便です。



## (8) 関戸・一ノ宮コミュニティセンター（関一つむぎ館）

関戸 4-19-5 TEL 375-5566

関戸・一ノ宮地区のコミュニティセンターとして昭和 48(1973)年、健康センターとの合築でオープンした施設で、シルバーサロンとコミュニティルーム(3つの会議室)があります。

利用時間 9:00 ~ 21:30


休館日 毎月 第1・3月曜日 年末 年始

申込み 直接受付事務室へ(電話受付不可) 9:30 ~ 20:00

利用日の1ヶ月前から

- ・ 障がい者優先トイレあり。エレベーターも障がい者対応になっています。  
特にバリアポイントは見あたりませんが、廊下巾が狭いので、人が大勢集まるときは移動しにくいようです。

3階平面図

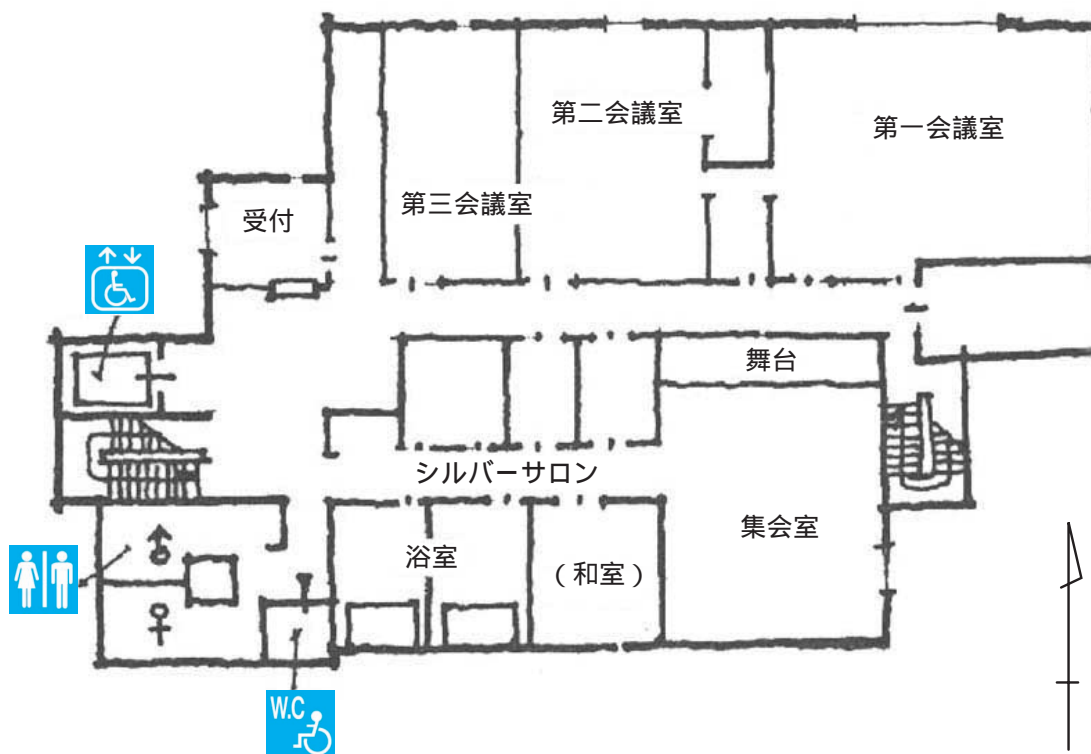


## (9) 聖蹟桜ヶ丘駅東側

桜ヶ丘かいわいで、一番夜がにぎやかな場所です。いわゆる雑居ビルに飲み屋さんが密集し、若い人が多く集っています。

このマップでは、ビルの1階のお店の案内しか入れていませんが、上の階のお店を入れると5から10倍の数になります。店の入替りも早く、このマップの出る頃には大分変っていることでしょう。


裏通りは、道幅も狭く、車も通りますので通行には十分注意が必要です。

駅東側の案内図

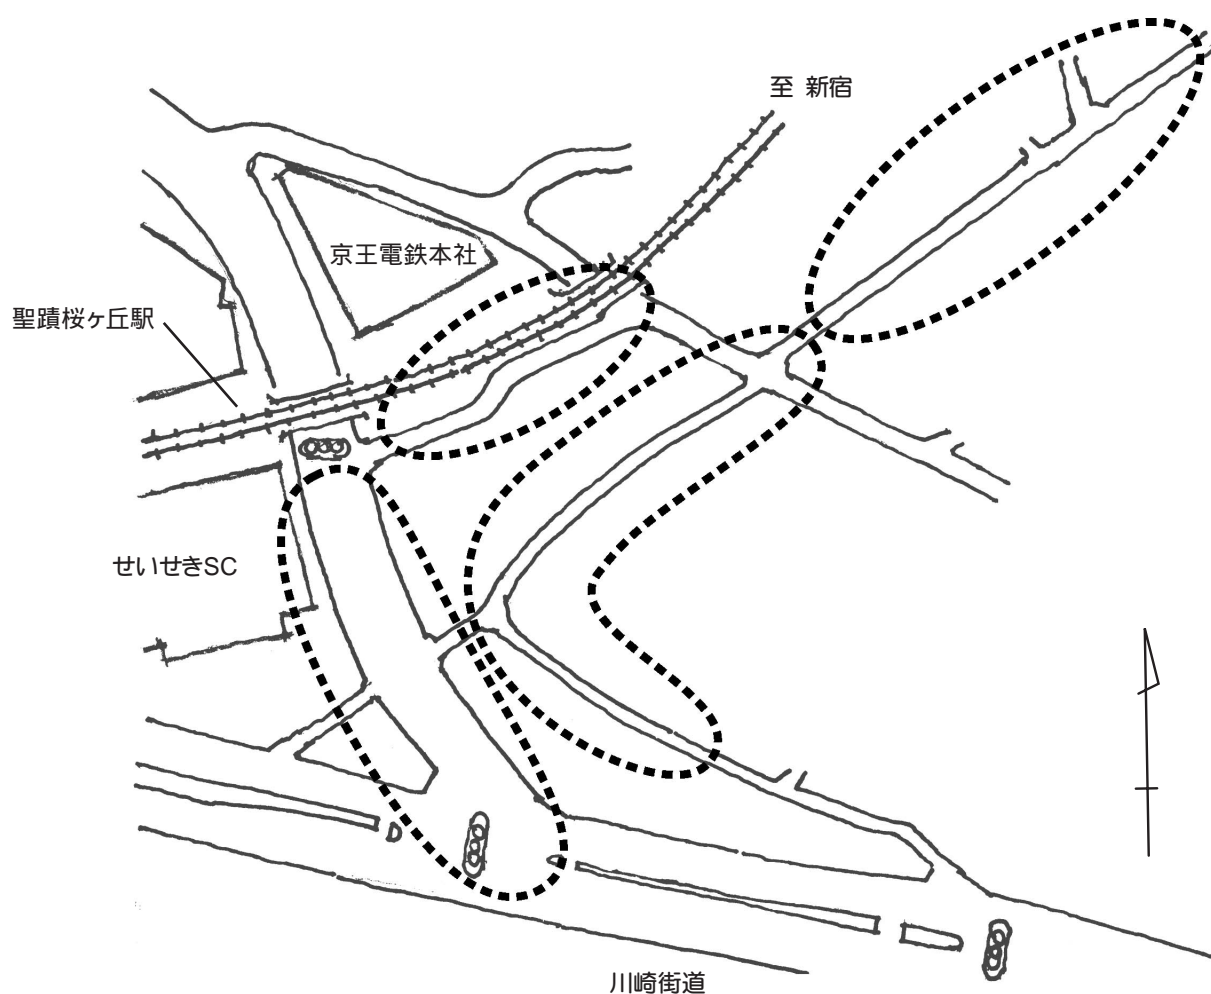

(9) 聖蹟桜ヶ丘駅東側 ①


位置図

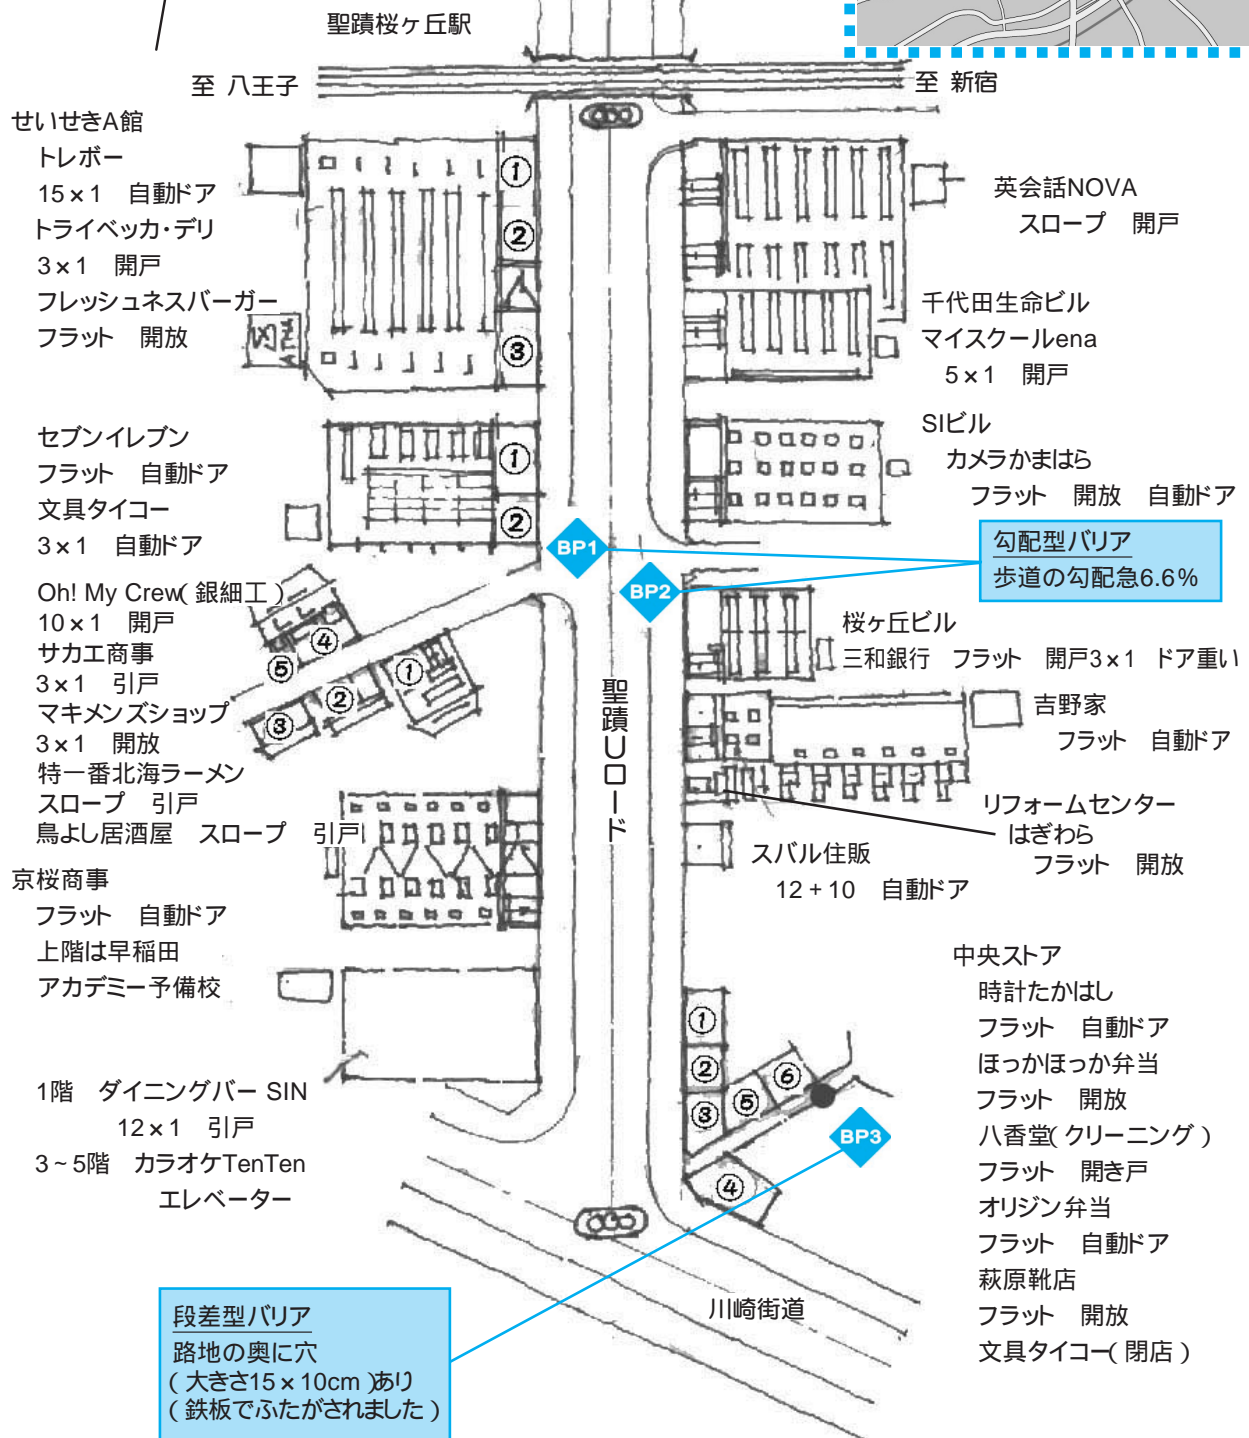




(9) 聖蹟桜ヶ丘駅東側 ②

位置図

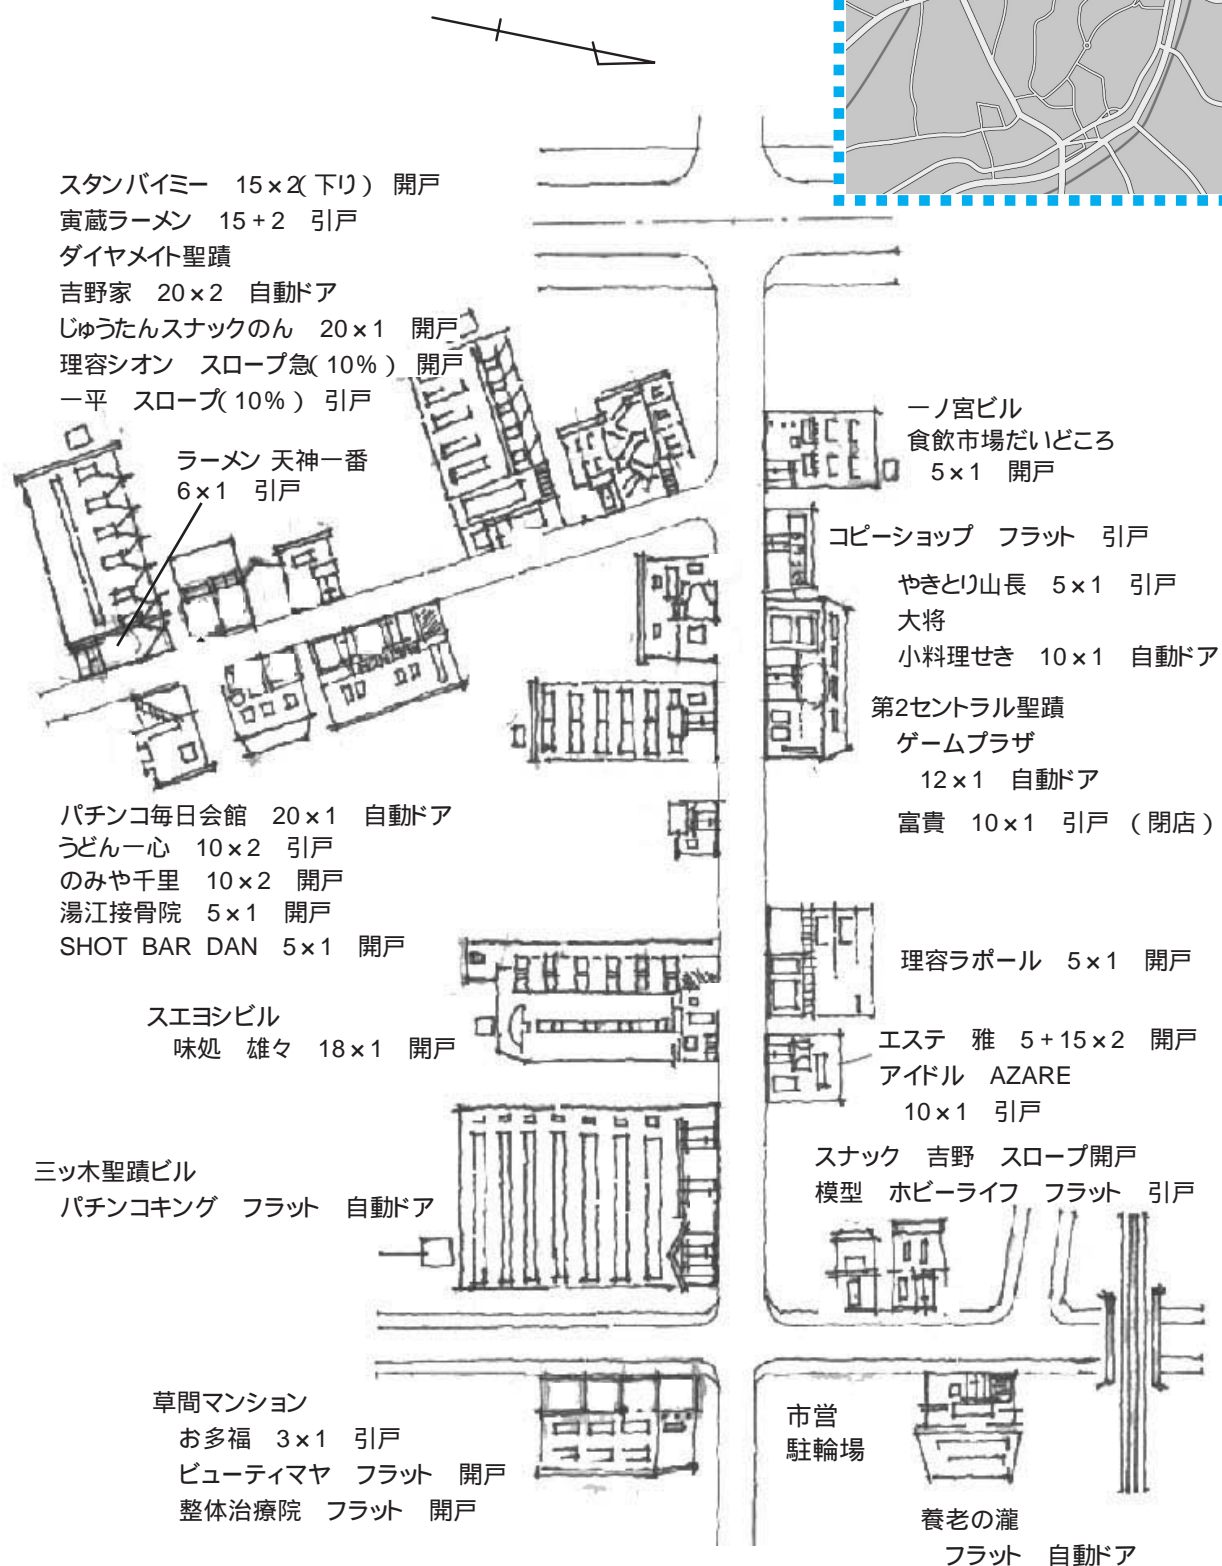




(9) 聖蹟桜ヶ丘駅東側 ③

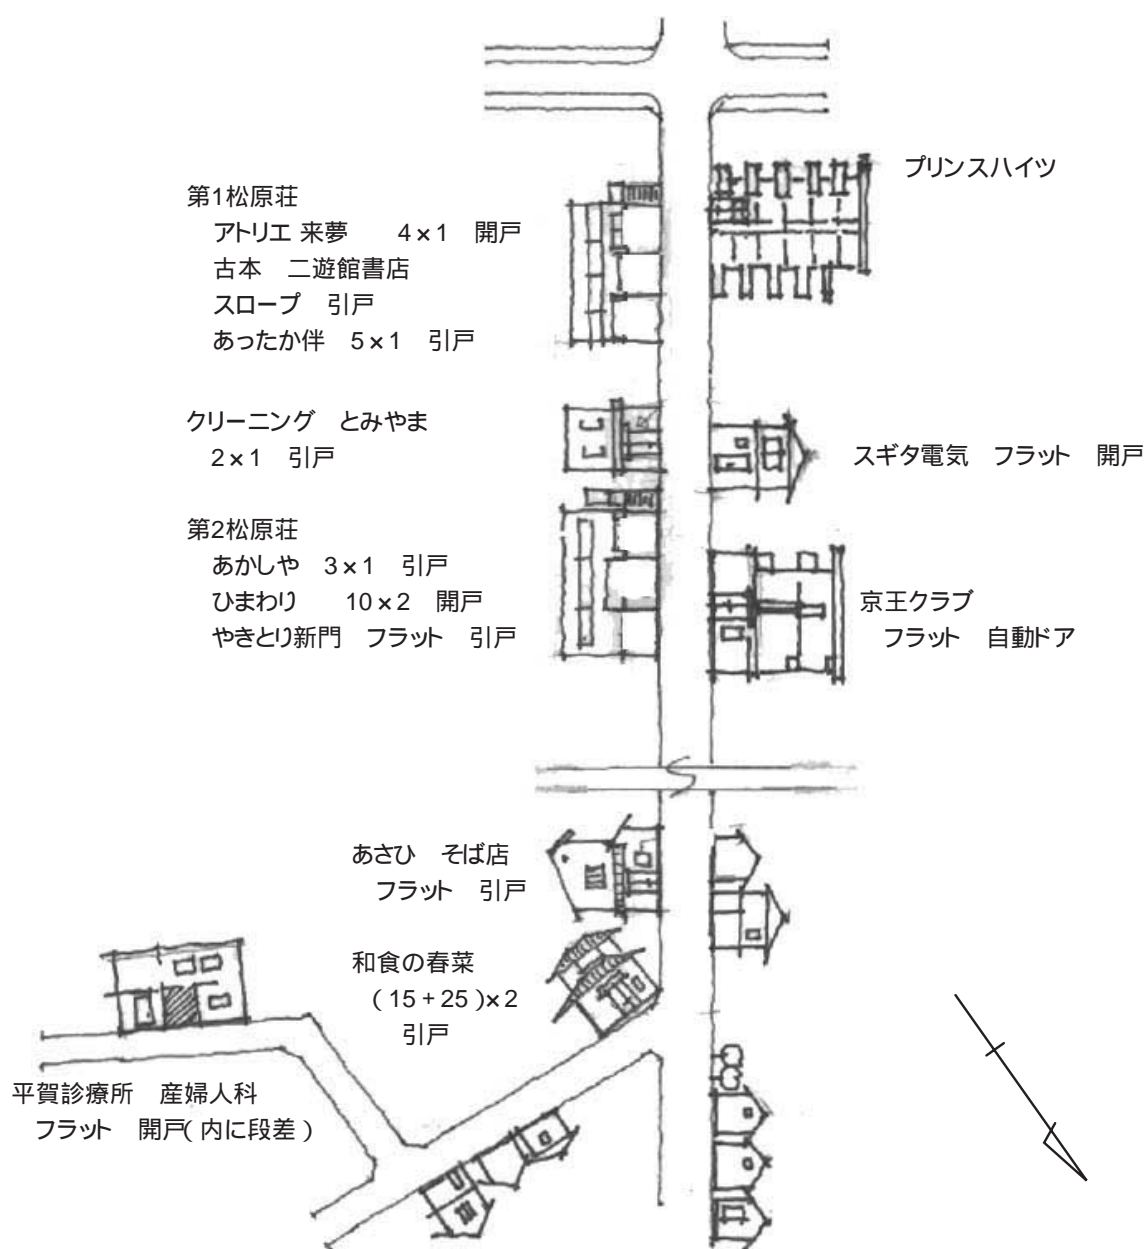

(9) 聖蹟桜ヶ丘駅東側 ④



聖蹟桜ヶ丘駅  
かいわい

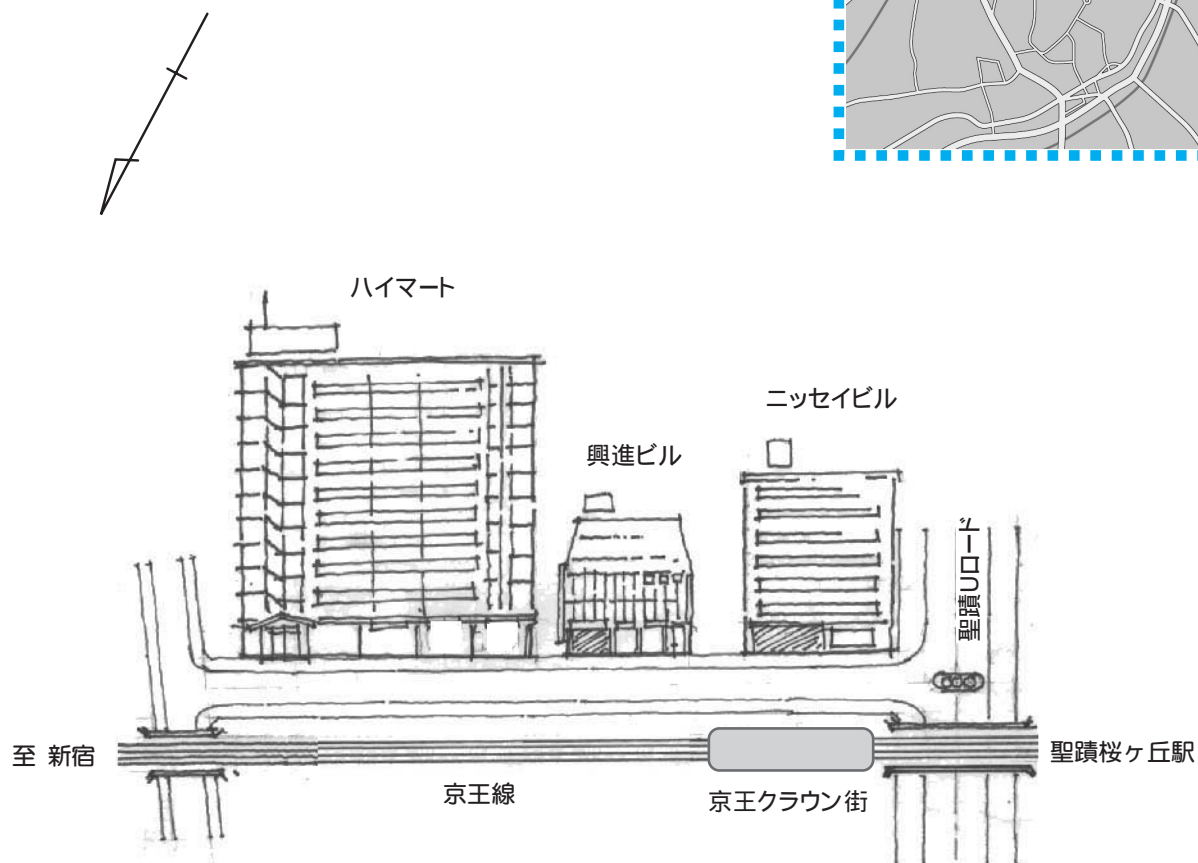

ハイマート 第4  
ギャラリーくまい  
フラット 開戸  
桜ヶ丘調剤薬局  
フラット 開戸

興進ビル  
パチンコ マルシン

ニッセイビル  
1階 英会話NOVA  
18×1 開戸  
3階 小川眼科、桜ヶ丘皮膚科  
4階 のもと歯科